


Prehľad technologických obrazoviek

Obrazovka technológie kotolne

Obrazovka zobrazuje stav a umožňuje ovládanie prvkov technológie kotolne.

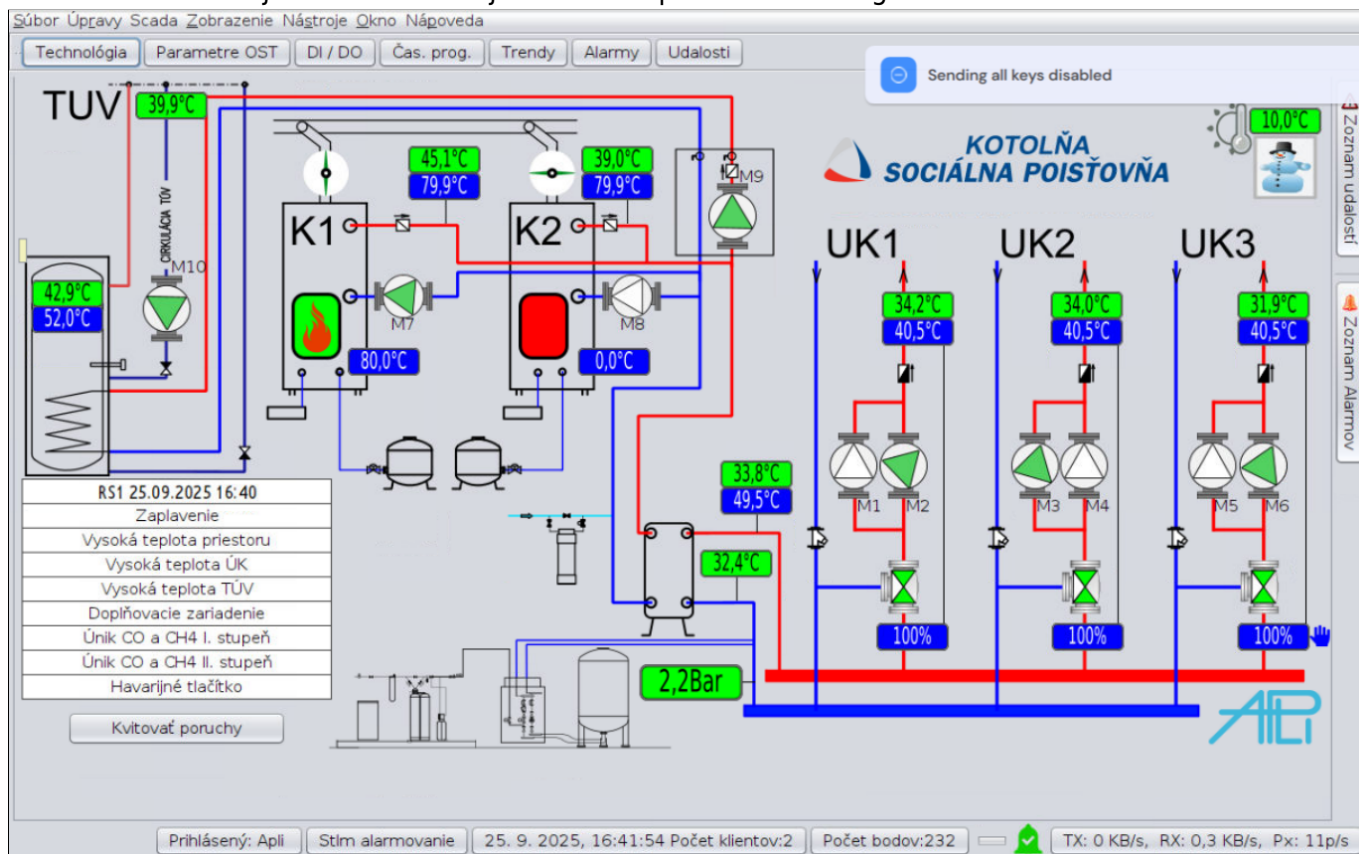

Obrazovka nastavenia parametrov OST

Obrazovka zobrazuje a umožňuje zmenu parametrov algoritmu v PLC.

Súbor Úpravy Scada Zobrazenie Nástroje Okno Nápvoda

Technológia Parametre OST DI / DO Čas. prog. Trendy Alarmy Udalosti

Sending all keys disabled

 10,0°C

Režim OST  Zima

Povolenie K1	Povolené
Povolenie K2	Povolené
Navyšenie výstupnej tepl. kotlov	2,0°C
Navyšenie výst. kotlov výmenník	4,0°C
Povolenie výroby TUV	Povolené
Hysterézia žiad. TUV	3,0°C
Žiadaná teplota TUV	52°C
Žiadaná teplota útlm TUV	40°C
Povolenie UK1	Povolené
Povolenie UK2	Povolené
Povolenie UK3	Povolené
Žiadaná teplota výmenník UK	0,0°C

RS1 25.09.2025 16:42

Dolné obmedzenie ekv. krivky UK1	30°C
Návh. vonk. tepl. nižšia X1 UK1	-11°C
Tepl. UK1 pri nižšej vonk. tepl. Y1	70°C
Návh. vonk. tepl. vyššia X2 UK1	15°C
Tepl. UK1 pri vyššej vonk. tepl. Y2	30°C
Radiator exponent UK1	1,3
Dolné obmedzenie ekv. krivky UK2	30°C
Návh. vonk. tepl. nižšia X1 UK2	-11°C
Tepl. UK2 pri nižšej vonk. tepl. Y1	70°C
Návh. vonk. tepl. vyššia X2 UK2	15°C
Tepl. UK2 pri vyššej vonk. tepl. Y2	30°C
Radiator exponent UK2	1,3
Dolné obmedzenie ekv. krivky UK3	30°C
Návh. vonk. tepl. nižšia X1 UK3	-11°C
Tepl. UK3 pri nižšej vonk. tepl. Y1	70°C
Návh. vonk. tepl. vyššia X2 UK3	15°C
Tepl. UK3 pri vyššej vonk. tepl. Y2	30°C
Radiator exponent UK3	1,3

KOTOLŇA SOCIÁLNA POISTOVŇA

Zoznam udalostí

Zoznam Alarmov

APR

Prihlásený: Apli Stlm alarmovanie 25. 9. 2025, 16:42:14 Počet klientov:2 Počet bodov:232 TX: 0 KB/s, RX: 0,1 KB/s, Px: 1p/s

From:

<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:soc_poistovna:technologia_prehľad

Last update: 2025/09/29 15:26

