


Prehľad technologických obrazoviek

Obrazovka technológie kotolne

Obrazovka zobrazuje stav a umožňuje ovládanie prvkov technológie kotolne.

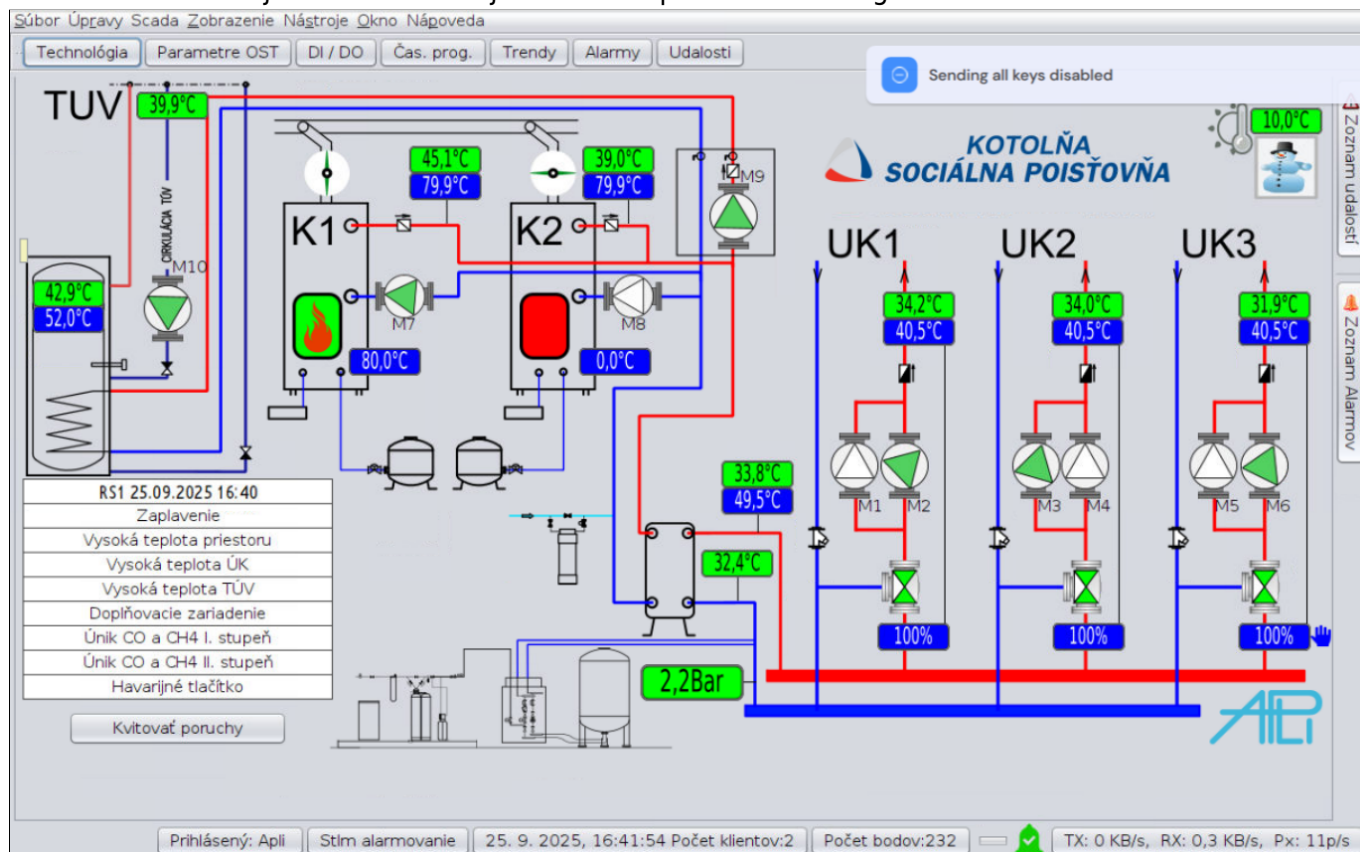

Obrazovka nastavenia parametrov OST

Obrazovka zobrazuje a umožňuje zmenu parametrov algoritmu v PLC.

Súbor Úpravy Scada Zobrazenie Nástroje Okno Nápvoveda

Technológia

Parametre OST

DI / DO

Čas. prog.

Trendy

Alarmy

Udalosti

10,0°C

Režim OST

Zima

Povolenie K1

Povolené

Povolenie K2

Povolené

Navýšenie výstupnej tepl. kotlov

2,0°C

Navýšenie výst. kotlov výmenník

4,0°C

Povolenie výroby TUV

Povolené

Hysterézia žiad. TUV

3,0°C

Žiadaná teplota TUV

52°C

Žiadaná teplota útlm TUV

40°C

Povolenie UK1

Povolené

Povolenie UK2

Povolené

Povolenie UK3

Povolené

Žiadaná teplota výmenník UK

0,0°C

RS1 25.09.2025 16:42

Dolné obmedzenie ekv. krivky UK1

30°C

Návh. vonk. tepl. nižšia X1 UK1

-11°C

Tepl. UK1 pri nižšej vonk. tepl. Y1

70°C

Návh. vonk. tepl. vyššia X2 UK1

15°C

Tepl. UK1 pri vyššej vonk. tepl. Y2

30°C

Radiator exponent UK1

1,3

Dolné obmedzenie ekv. krivky UK2

30°C

Návh. vonk. tepl. nižšia X1 UK2

-11°C

Tepl. UK2 pri nižšej vonk. tepl. Y1

70°C

Návh. vonk. tepl. vyššia X2 UK2

15°C

Tepl. UK2 pri vyššej vonk. tepl. Y2

30°C

Radiator exponent UK2

1,3

Dolné obmedzenie ekv. krivky UK3

30°C

Návh. vonk. tepl. nižšia X1 UK3

-11°C

Tepl. UK3 pri nižšej vonk. tepl. Y1

70°C

Návh. vonk. tepl. vyššia X2 UK3

15°C

Tepl. UK3 pri vyššej vonk. tepl. Y2

30°C

Radiator exponent UK3

1,3

KOTOLŇA

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Sending all keys disabled

Zoznam udalostí

Zoznam Alarmov

Prihlásený: Apli

Stlm alarmovanie

25. 9. 2025, 16:42:14 Počet klientov:2

Počet bodov:232

TX: 0 KB/s, RX: 0,1 KB/s, Px: 1p/s

©2025 Apli sro.