

Alarmovanie

Popis

V Scada Systéme existujú tri druhy alarmov:

- Bacnetové - generuje priamo PLC
- Minimálny alarm - generuje Scada server na základe nastavenia meracieho bodu
- Maximálny alarm - generuje Scada server na základe nastavenia meracieho bodu

Pre meracie body, ktoré sú z Bacnet PLC sa vo väčšine prípadov používa Bacnetové alarmovanie. Min. a Max. alarm sa používa iba ak je potrebná E-mail/SMS natifikácia.

Signalizácia

Novo vzniknutý alarm indikuje červený zvonček, ktorý sa nachádza v dolnej stavovej lište. Za ním sa nachádza číslo indikujúce počet nekvitovaných alarmov.

Počet bodov:681  5

Po kliknutí ľavým tlačítkom myši na zvonček, sa otvorí zoznam nekvitovaných alarmov.




Timestamp	Location	Alarm Name	Value	Action
16.09.20 11:18:34	Kaufland	DT3_Rozvadzace_Automat flase porucha	Hodnota: 1.0	Kvitovať a zobrazit technológiu
16.09.20 15:02:21	Kaufland	DT1_Rozvadzace_Rozvadzac_RCHL_RCHL PRIO I	Hodnota: 1.0	Kvitovať a zobrazit technológiu
16.09.20 15:02:21	Kaufland	DT1_Rozvadzace_Rozvadzac_RCHL_RCHL PRIO II	Hodnota: 1.0	Kvitovať a zobrazit technológiu
16.09.20 15:02:21	Kaufland	DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT Chladenie PRIO I-porucha HL1	Hodnota: 1.0	Kvitovať a zobrazit technológiu
16.09.20 15:02:21	Kaufland	DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT Chladenie PRIO II-porucha HL2	Hodnota: 1.0	Kvitovať a zobrazit technológiu

Stlm alarmovanie 16.9.2020 16:18:42 Počet klientov:2 Počet bodov:681  5

“x” v pravej časti kvituje alarm, kliknutím na text “Kvitovať a zobrazíť technológiu” sa odkvituje alarm a zobrazí sa technologická obrazovka, na ktorej sa nachádza alarmovaný merací bod.


Kliknutím na zvonček pravým tlačidlom myši sa zobrazí menu, ktoré umožňuje odkvitovať všetky

alarmi naraz.



Prehľad aktívnych alarmov

Na pravej bočnej lište sa nachádza tlačidlo, ktorým sa otvorí zoznam všetkých aktívnych(trvajúcich)

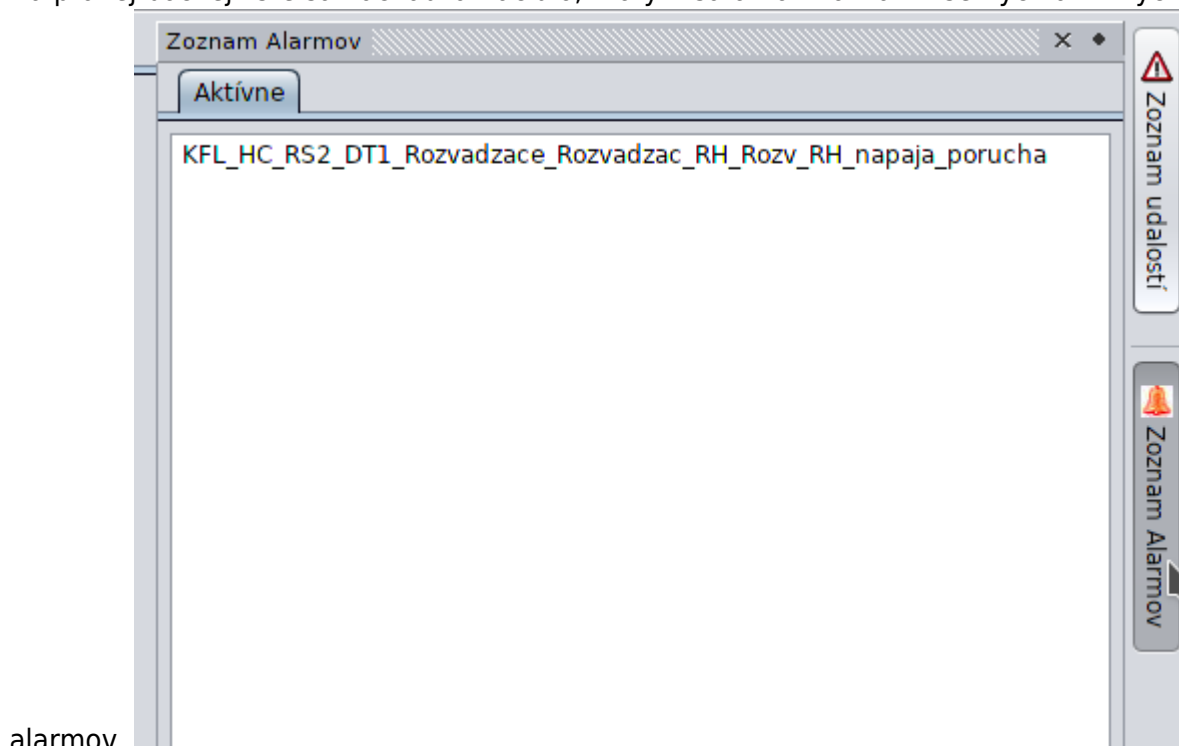

alarmov.

Permanentný odkaz:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_tvrDOSin:zapli_alarms

