

Prehľad technologických obrazoviek

Obrazovka Prehľad poruchový stavov

Sumárna porucha

VZT bl.54 SO5419

Indikačný panel poruchovej signalizácie

☐ Zaplavenie strojovne	☐ Zanesenie filtra prívod čerstvý vzduch	☐ Porucha merania teploty T01
☐ TS01 vysoká teplota sekundár výmenníka	☐ Výskyt plynu sanie VZT čerstvý vzduch	☐ Porucha merania teploty T02
☐ Čerpadlo C1 porucha	☐ Porucha teploty VZT A	☐ Porucha merania teploty T03
☐ Čerpadlo C2 porucha	☐ Porucha teploty VZT B	☐ Porucha merania teploty T04
☐ Čerpadlo C3 porucha	☐ Porucha dodávky tepla na primäre	☐ Porucha merania teploty T05
☐ Ventilátor M3.2A porucha	☐ Sumárna porucha VZT A	☐ Porucha merania teploty T06
☐ Ventilátor M3.2B porucha	☐ Sumárna porucha VZT B	☐ Porucha merania teploty T07
☐ VZT A porucha ohrevého registra	☐ Nízky tlak pary	☐ Porucha merania teploty T08
☐ VZT B porucha ohrevého registra	☐ Nízky tlak vody v systéme	☐ Porucha merania teploty T09
☐ Zanesenie filtra prívod VZT A	☐ Porucha ventilu YV1	☐ Porucha merania teploty T10
☐ Zanesenie filtra prívod VZT B	☐ Porucha ventilu YV2	☐ Porucha merania teploty T11
☐ Porucha teploty ÚK	☐ Porucha ventilu YV6	☐ Porucha merania teploty T12
		☐ Porucha merania teploty T13
		☐ Porucha merania teploty T14
		☐ Porucha merania teploty T15
		☐ Porucha merania teploty T16


☒ Kúrenie zapnuté

☐ Prevetrávanie VZT

☐ Útím ÚK


Obrazovka technológie OST

Obrazovka zobrazuje stav a umožňuje ovládanie prvkov technológie OST.

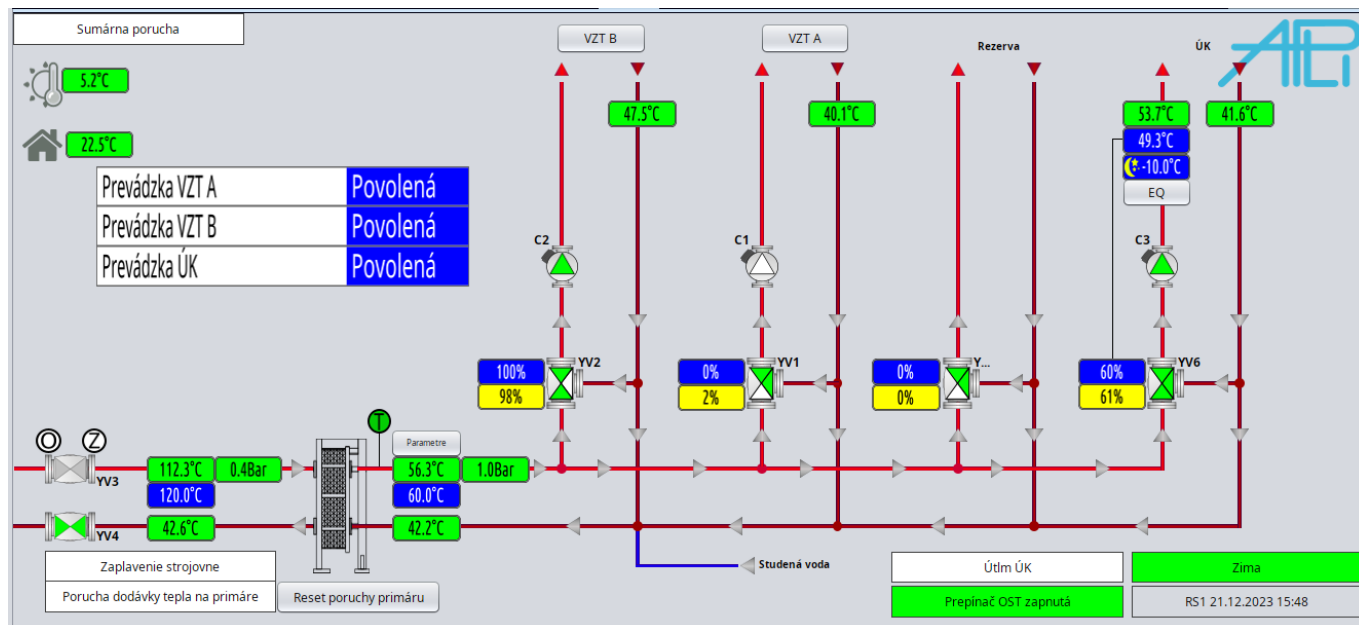

Obrazovka technológie VZT

Obrazovka zobrazuje stav a umožňuje ovládanie prvkov technológie VZT.

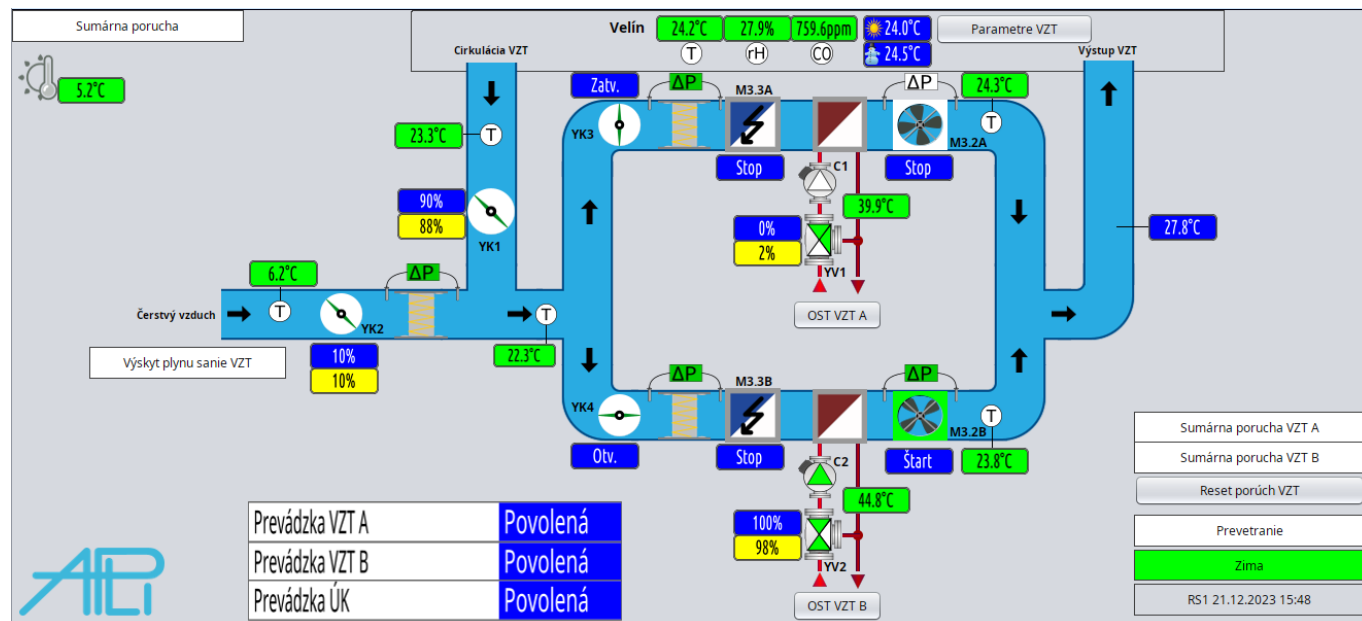

Permanentný odkaz:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:vzt_slovnaft:technologia_prehľad&rev=1703167332

